

SCHEDA TECNICA GENERALE

DEPURATORE DI RANICA

Ubicazione	RANICA VIA VIANDASSO
Corpo recettore	FIUME SERIO
Estremi autorizzazione:	DD 2078 del 26/07/2006
Limiti allo scarico	tabelle 1 e 3 dell'allegato 5 del D.L.vo 152/99 e s.m.i.
Reti fognarie affluenti	Bassa Val Seriana (Albino, Alzano Lombardo, Ranica, Nembro, Villa di Serio, Pradalunga, Cene, Gazzaniga, Fiorano al Serio, Vertova, Colzate, Casnigo)

TABELLA RIEPILOGATIVA DATI DI PROGETTO

PORTATE

Portata giornaliera	mc/g	47.000
Portata media Q24	mc/h	1.958

COD	kg/d	36.000
acque in ingresso	mg/l	766

BOD₅	kg/d	15.000
acque in ingresso	mg/l	319

TKN	kg/d	1.600
acque in ingresso	mg/l	34


P totale	kg/d	350
acque in ingresso	mg/l	7,45

TENSIOATTIVI TOTALI	kg/d	1.000
acque in ingresso	mg/l	21

Abitanti equivalenti	250.000
(60 gr. BOD ₅ /abitante x giorno)	

CAMPIONATORE	automatico e programmabile – refrigerato – sigillabile – condotta di prelievo inamovibile – segnalazione guasto a display
MODALITA' DI PRELIEVO	raccolta campione in 24 bottiglie da 1 litro campione medio 24 ore 1 aliquota 150 ml/15 minuti dalle ore 9.15 alle ore 9.00 da lunedì a venerdì campione medio 72 ore 1 aliquota 150 ml/45 minuti dalle ore 9.45 di venerdì alle ore 9.00 di lunedì

SCHEMA LINEA ACQUE

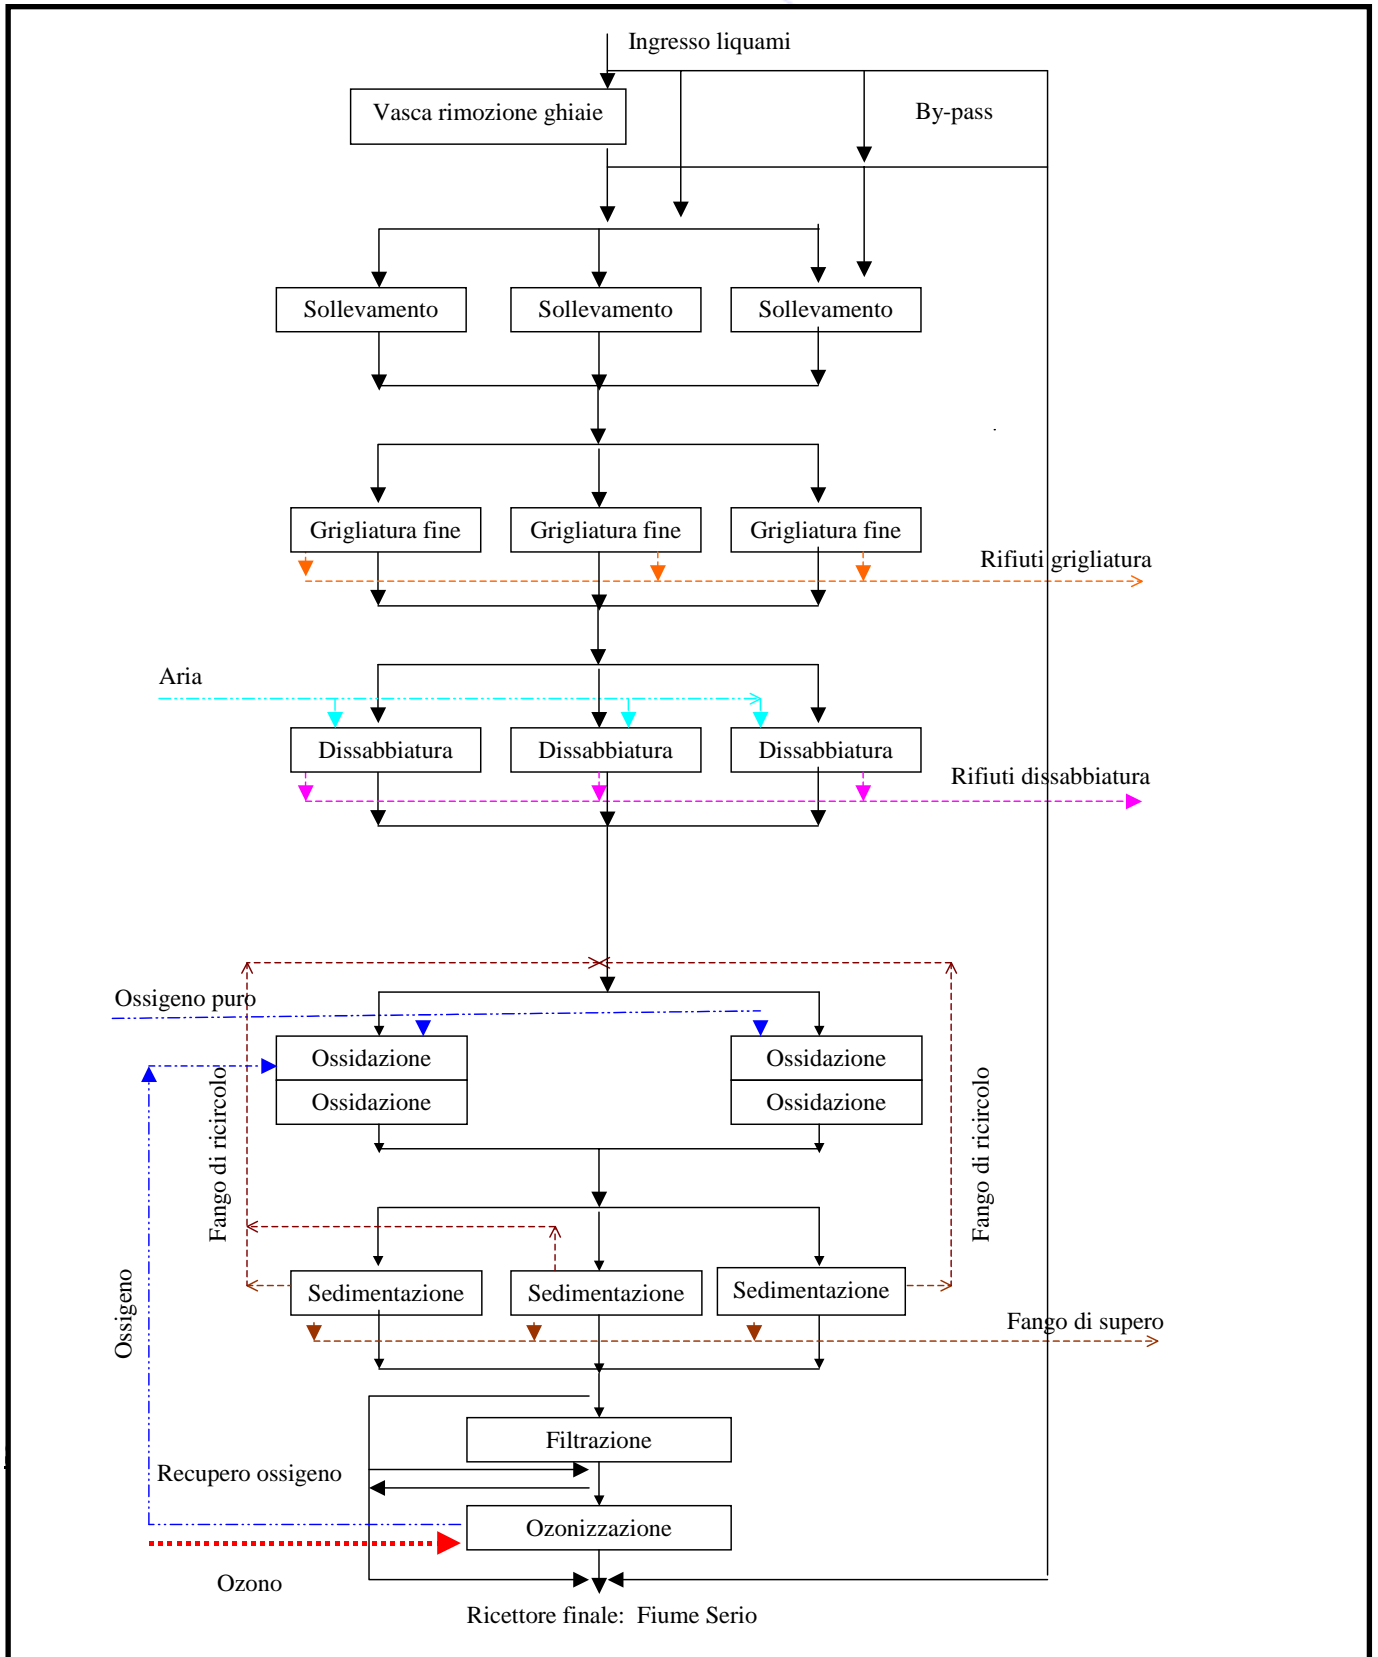

SCHEMA LINEA FANGHI

