


SCHEDA TECNICA GENERALE - DEPURATORE DI SELVINO

TABELLA RIEPILOGATIVA DATI DI PROGETTO

PORTATE		Periodo normale	
Punta turistica			
Portata giornaliera	mc/g	690	2.760
Portata media oraria	mc/h	28,75	115
BOD₅	kg/d	180	720
acque in ingresso	mg/l	260	260
AZOTO totale	kg/d	36	144
acque in ingresso	mg/l	52	52
FOSFORO	kg/d	9	36
acque in ingresso	mg/l	13	13
Abitanti equivalenti		3.000	12.000

CAMPIONATORE	automatico e programmabile – refrigerato – sigillabile – condotta di prelievo inamovibile – segnalazione guasto a display
MODALITA' DI PRELIEVO	raccolta campione in 24 bottiglie da 1 litro campione medio 24 ore 1 aliquota 150 ml/15 minuti dalle ore 9.15 alle ore 9.00 da lunedì a venerdì campione medio 72 ore 1 aliquota 150 ml/45 minuti dalle ore 9.45 di venerdì alle ore 9.00 di lunedì

SCHEMA DI PROCESSO LIQUAMI

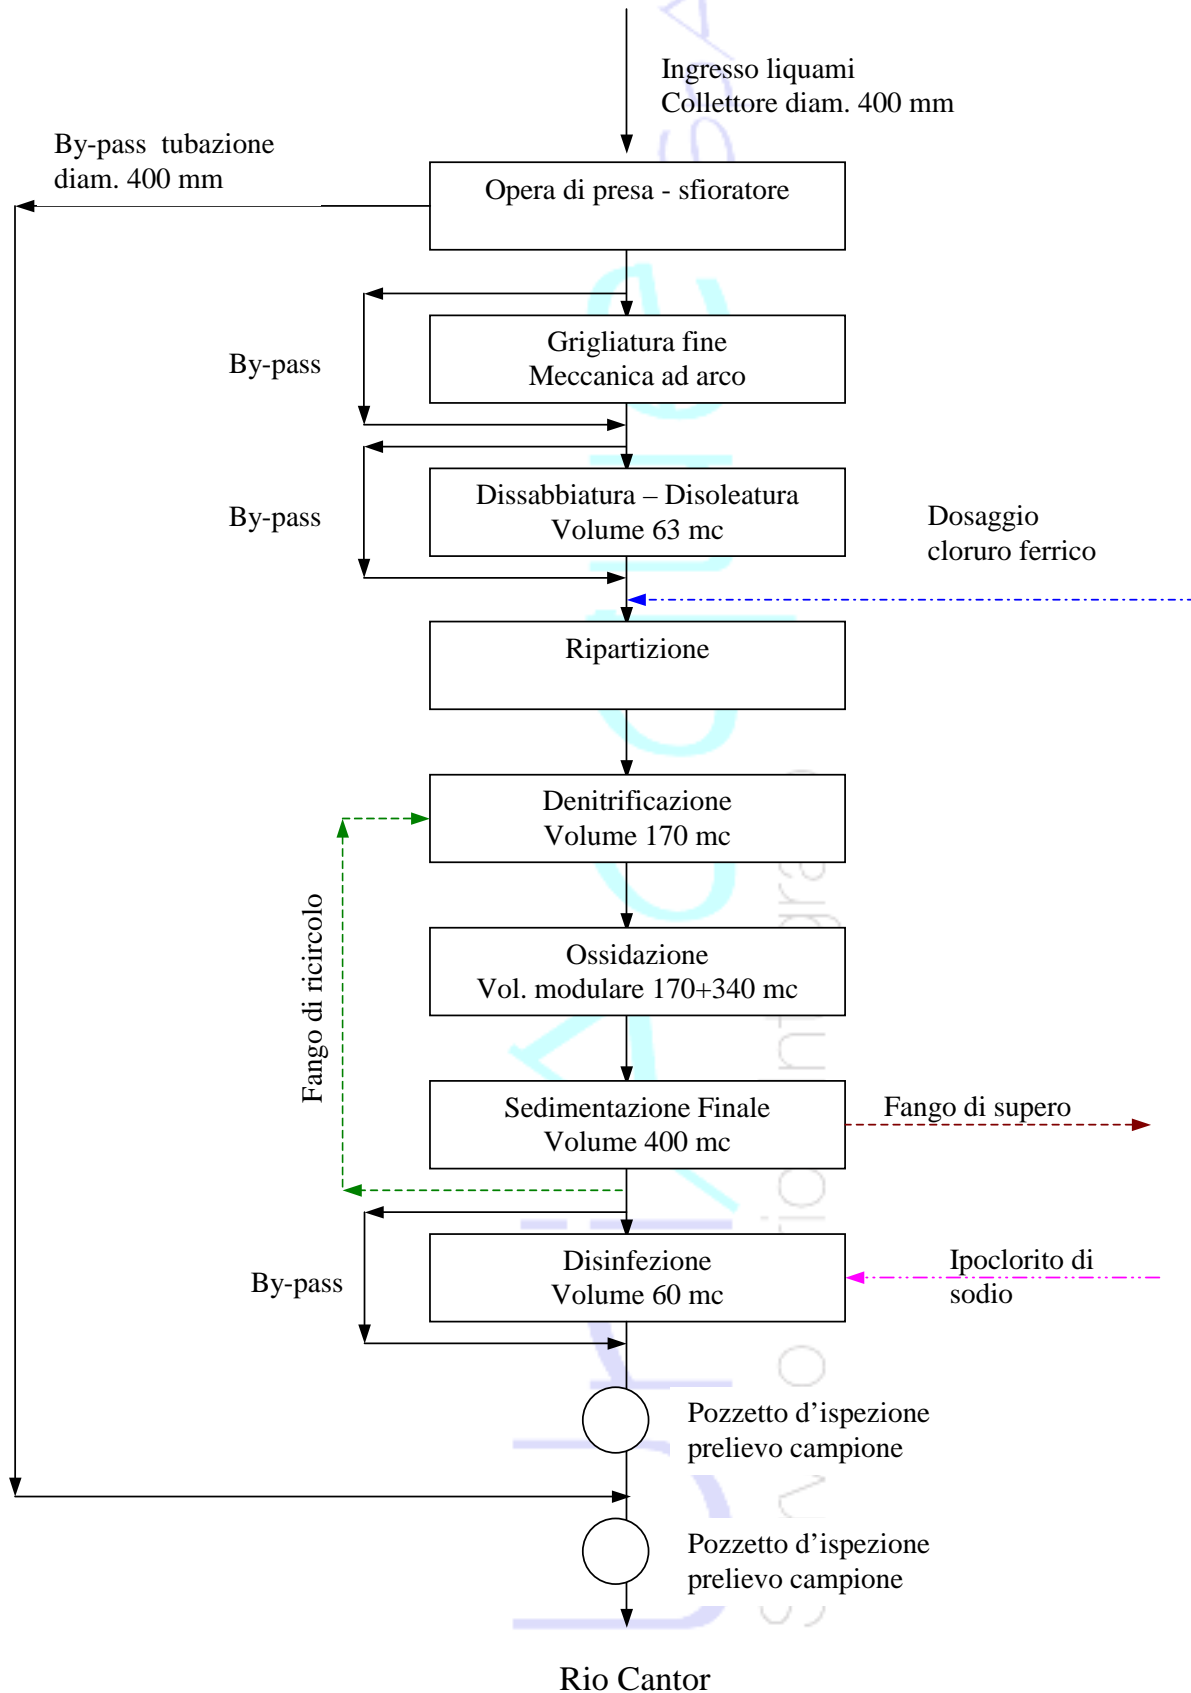

SCHEMA DI PROCESSO FANGHI

